
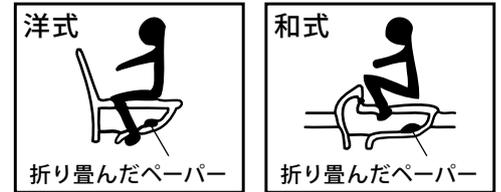



- 正確な検便検査を行うために、なるべく新しい大便をとってください。
- 容器の中のゼリー状の培地は捨てないでください。

1) キャップの開け方

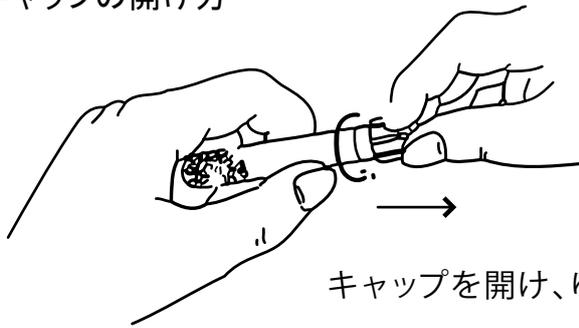


キャップを開け、ゆっくり引き抜いて下さい。

2) 大便のとり方

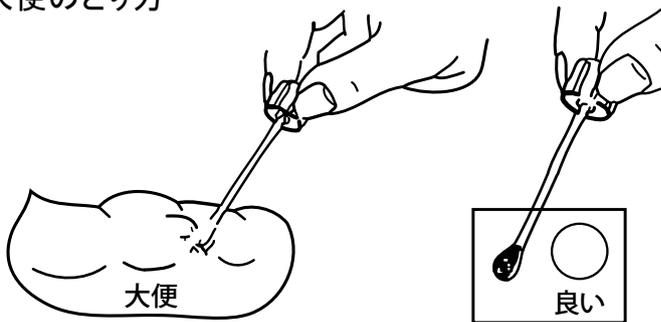

便の表面からスプーンの先端で便を適量 (スプーンのくぼみが便で埋まる程度) すくい取ります。(下痢便の時も同様)

3) キャップの閉め方

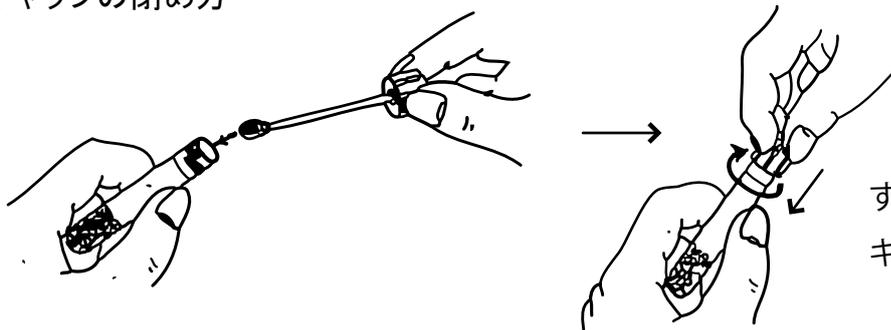

すくい取った後は本体に戻し、キャップをきっちり閉めます。

【注意事項】

- 中のゼリー状のものは飲めません。また、他の容器に移し替えたり捨てたりしないでください。
- スティックを直接挿入して便をとらないでください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、常温保存してください。
- キャップを閉めた後、テープ止め等をしないでください。
- 本品は採便の目的以外に使用しないでください。